




Nov

1984-11-01

443 11-05

Dnr 1984:730

HÄSSELHOLMS KOMMUN
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
NE/UO

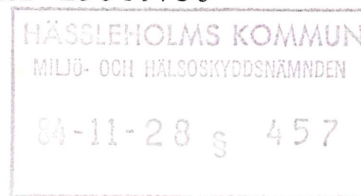TILLSTÅND FÖR ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Hässelholms kommun meddelar härmed begärt tillstånd för

namn: Tyra Thuveesson adress: Brevl 8375

postadress: 281 00 HÄSSELHOLM att å fastigheten Vankiva 4:10

- ☒ installera vattentoalett/er
- ☒ anordna avloppsanläggning med slamavskiljare av typ trekammarbrunn
och infiltrationsbädd för avlopp från vattentoalett, kök, bad och dusch.
- ☐ ändra befintlig avloppsanläggning med slamavskiljare av typ

Tillståndet medges under förutsättning:

att avloppsanläggningen utföres helt i enlighet med insänd ritning (vilken bifogas). Skulle någon avvikelse från ritningen bli aktuell (t ex grävning omöjlig p g a berg, större stenar) skall ändringen ske i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret och ny ritning tillställas miljö- och hälsoskyddskontoret snarast,

att slamavskiljaren dimensioneras med en våt volym (rymd) av minst 2000 l, och ett vattendjup av minst 1500 mm, d v s om brunnens diameter väljes 1500 mm vattendjupet blir minst mm, eller om brunnens diameter väljes 1200 mm vattendjupet blir minst 1800 mm,

att infiltrationsledningens längd göres minst 2 x 10 m,

att avloppsledningen lägges frostfritt, d v s läggningsdjupet blir minst 100 cm. Om detta ej går att uppnå skall ledningen försees med erforderlig markisolering,

att infiltrationsledningens läggningsdjup blir se ritning cm under markytan och övertäckes med se ritning cm markisolering. (Infiltrationsledningen skall normalt ej läggas djupare än på frostfritt djup, då det är väsentligt att marklagret mellan infiltrationsledning och grundvattennivån blir så stort som möjligt. Därigenom renas infiltrerat avloppsvatten så mycket som möjligt innan detta når grundvattnet),


att miljö- och hälsoskyddskontoret kontaktas för besiktning av anläggningen innan denna tages i bruk. Tid för besiktning skall beställas senast dagen före besiktningen. Vid besiktningstillfället skall anläggningen i sin helhet vara färdig, d v s alla ledningar utanför byggnad lagda, slamavskiljaren färdigställd, luftningsrör monterat o s v. Inga ledningar får vara övertäckta (ej heller rören i infiltrationsbädden). Är isolering krävd, skall denna finnas på plats,

att tillståndet begränsas att gälla till dess inkoppling till allmän avloppsledning kan ske,

att arbetet med avloppsanläggningen är färdigställd inom 2 år räknat från datum enligt ovan,

att miljö- och hälsoskyddskontorets anvisningar i övrigt följes (bifogas).

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

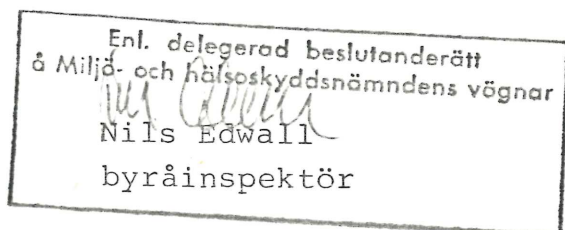

Inrättande eller ändring av vattenklosett och/eller slutna avloppsledning

Inges i två exemplar. Se anvisningar nedan.

Sökande (namn och adress)

Tyra Thuveesson

Brevl. 8375

281 00 Hässleholm

ANSÖKAN/ANMÄLAN

Utskrivningsdatum

84. 10.29

Insändes till

Hälsovårdsnämnden

Hässleholms kommun

Örke -11
Örke -11
Örke -11

HÄSSEHOLMS	
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN	
1984-10-31	
Diariet	Diariet/beteckn
1984-730	

Fastighetsägare (namn, postadress och telefon)

Axel Thuveessons sterbhus, Brevl. 8375, 281 00 Hässleholm. Tel. 0451/1911

Fastighetsbeteckning (kvarter och tomt nr el motsv)

Vankiva 4:10

Fastighetens adress

Brevl. 8375, 281 00 Hässleholm

Ansökan avser

Antal klosetter

☒ installation av vattenklosett

1

Anmälan avser

☒ ny anläggning av enskilt avlopp

☐ ändring av enskild avloppsanläggning

Antal personer anläggningen avses betjäna

1

Avloppsvattnet avledes till (avloppsnät, vattendrag, infiltrationsanläggning etc)

Infiltrationsanläggning

Reningsanordningar

Trekammarbrunn

Entreprenör (namn, postadress och telefon)

Eldon Svensson, Torrarps 28020 Bjärnum. Tel. 0451/26022

Tyra Thuveesson
(Sökandens underskrift)

BESLUT

Utskrivningsdatum

1984-11-21

Diariet

Beslutsdatum

Paragraf

Hälsovårdsnämnden beviljar ovanstående ansökan

☐ utan erinringar

☐ med följande erinringar

Avloppsanläggning godkänd att tagas i bruk när vidstående gjorts. 1984-11-13

Enl. delegerad beslutanderätt
å Miljö- och hälsoskyddsnämndens vägnar

Nils Edwall
Nils Edwall
byråinspektör

Besiktning: Avloppsledning övertäckes och ev isoleras så att frostfritt lägningsdjup erhålles. Fördelningsbrunn till infiltrationsbädden förses med tät botten.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
1984-11-13

Tillstånd erfordras jämlikt 46 § hälsovårdsstadgan innan vattenklosett anordnas. Skriftlig ansökan jämte ritning och beskrivning över den avsedda anläggningen skall i två exemplar ingivas till hälsovårdsnämnden, såframt ej dessa handlingar eljest finns tillgängliga för nämnden. Av ritning eller skiss bör framgå avloppsledningens sträckning, reningsanläggningens läge och avstånd till ev. vattentäkt.

Skriftlig anmälan skall jämlikt 42 § hälsovårdsstadgan göras innan slutna avloppsledning påbörjas. Vid anmälan skall fogas karta jämte beskrivning, såframt ej dessa handlingar eljest finns tillgängliga hos nämnden. För anslutande ledning till allmän avloppsledning erfordras dock icke anmälan jämlikt hälsovårdsstadgan (men kan vara föreskriven i reglemente för avloppsverk).