



1994-06-28

De la Messingen 215

2

Tillstånd till avloppsanordning med ansluten vattentoilet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ge tillstånd till avloppsanordning i enlighet med inlämnade handlingar.

Detta tillstånd gäller i fem år men förfaller om arbete med anordningen inte påbörjas inom två år (Hälsoskyddslagen 7 §).

Vid utförande av anläggningen skall följande beaktas:

- Slamavskiljaren ska utföras enligt bilagorna VA-1 och VA-4,
- infiltrationsanläggningen ska utföras enligt bilaga VA-3 samt enligt de eventuella särskilda anvisningar som där noterats,
- råd och anvisningar i övrigt ges i bilaga 5,
- väg för slamsugningsfordon måste finnas i brunnens närhet,
- dag- och dräneringsvatten får absolut inte ledas till någon del av anläggningen.

Avloppsanläggningens och vattentäktens placering på fastigheten skall överensstämma med de inlämnade handlingarna. Om ändring av olika anledningar visat sig nödvändig skall handlingarna revideras.

Anläggningen skall slamtömmas vid behov, dock minst en gång per år och i övrigt skötas och underhållas så att sanitära olägenheter ej uppstår.

Nämnden förutsätter att fastigheten anslutes till gemensam avloppsledning om sådan dras fram.

När ARBETENA SLUTFÖRTS skall bifogad blankett VA-8 OMGÅENDE IFYLLAS OCH ÅTERSÄNDAS till Miljökontoret, Medborgarhuset, 842 80 SVEG.

Om avloppsanläggningen ändras och åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning skall detta anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

För miljö- och hälsoskyddsnämnden
enligt fastställd delegation


Ann-Mari Lager


Tomtrötning.

1464022 L

94. 06. 29
94.92

HÄRVEDALENS KOMMUN
Byggnadsnämnden
94. 07
94.134

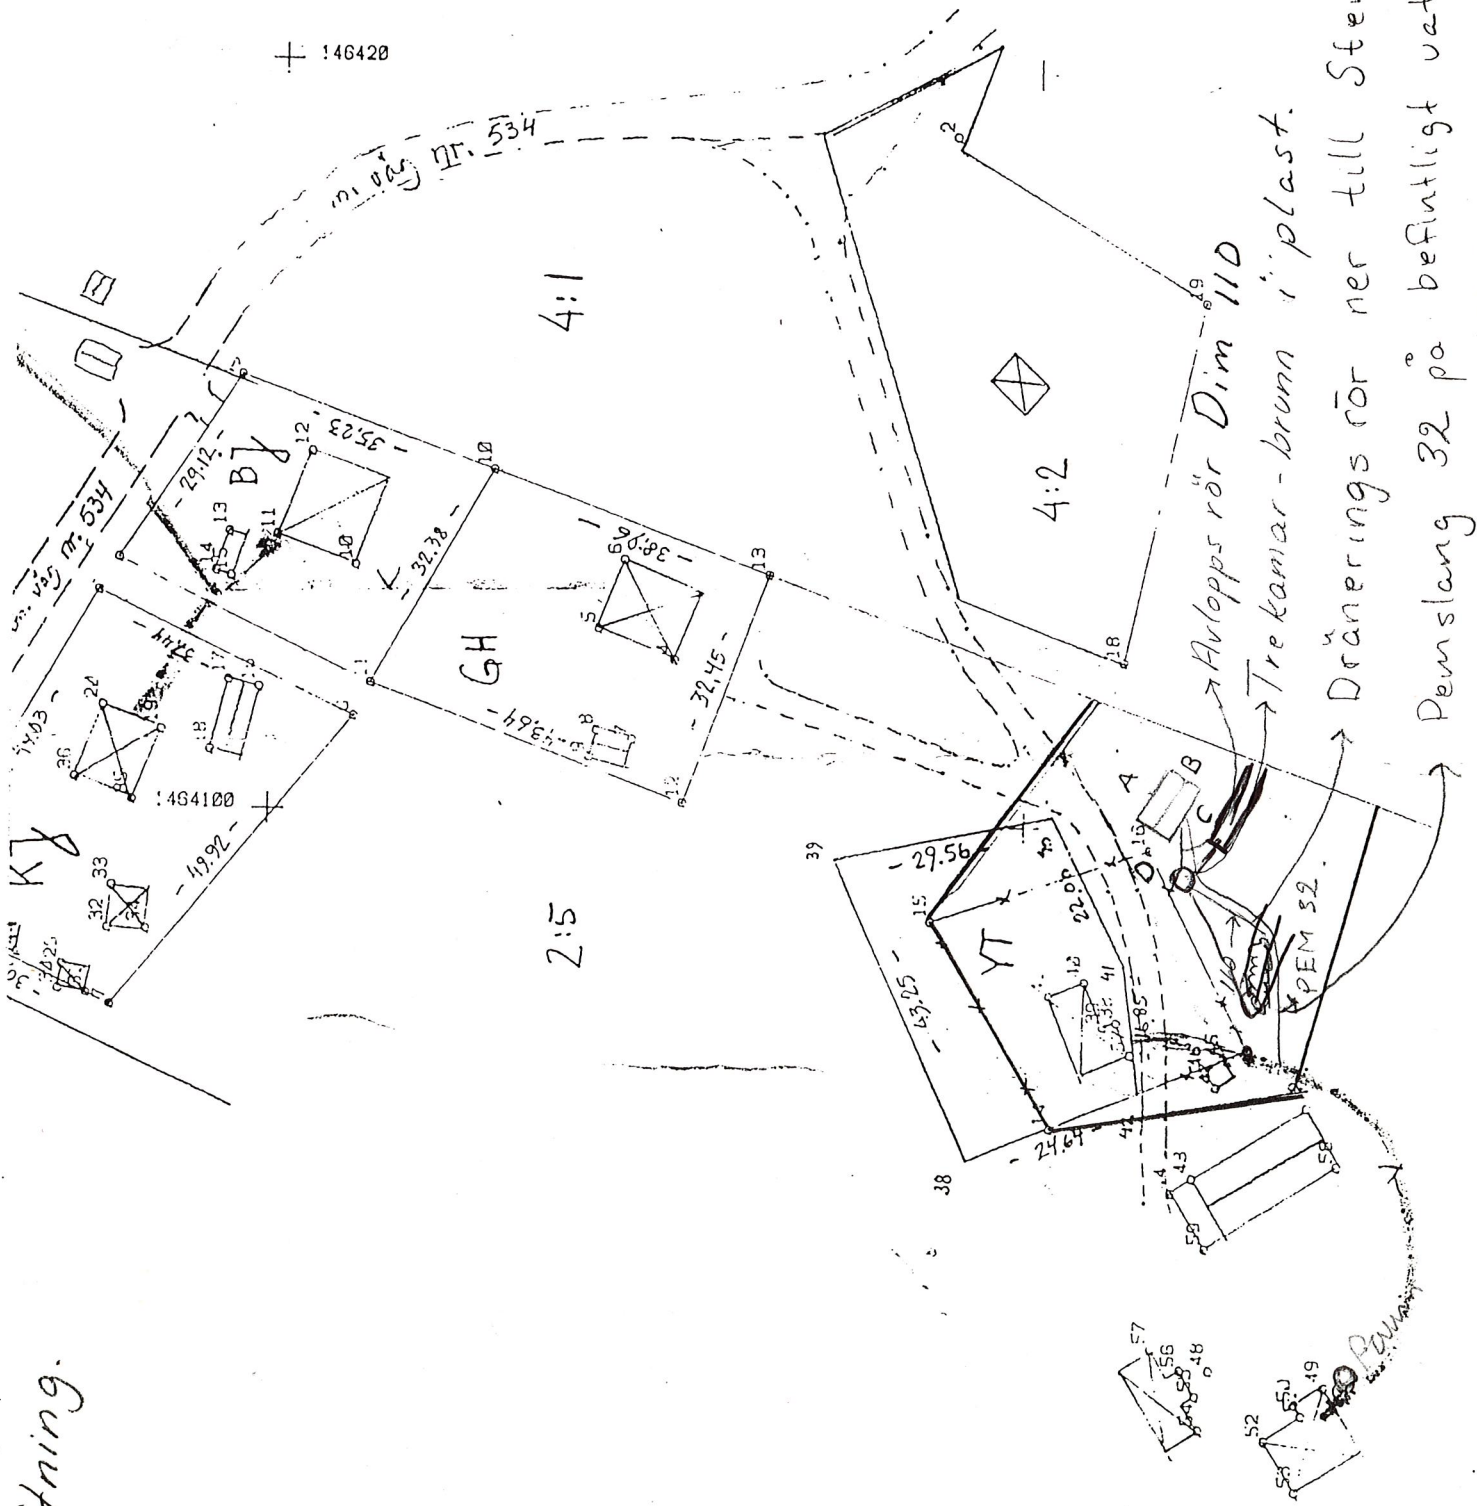

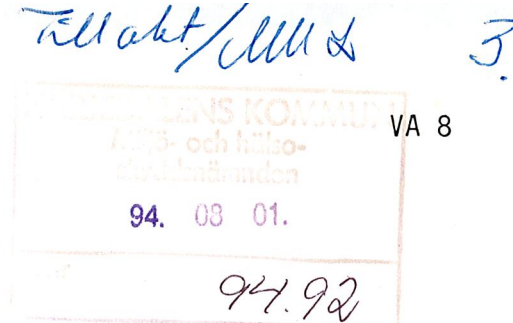

UPPGIFTER BETRÄFFANDE UTFÖRD AVLOPPSANLÄGGNING.

Blanketten fylls i av fastighetsägaren eller den som gjort anläggningen så snart den är klar och skickar den till:

HÄRJEDALENS KOMMUN
Miljökontoret
Medborgarhuset
842 00 SVEG

Fastighetsbeteckning: Avstyckning från Messlingen 2:5

Ansökan/anmälan behandlad den: 1994-06-28

När blev den färdig?: 1994-06-28

Överensstämmer utförandet helt med nämndens anvisningar? ☒ Ja ☐ Nej

Om inte, beskriv utförligt hur den är gjord:

.....

.....

.....

Kontrollera att T-rör finns på slamavskiljarens utlopp:

Överensstämmer placeringen av anläggningen och vattentäkter med inlämnade handlingar? ☒ Ja ☐ Nej Om inte, måste ny planritning medskickas.

Hur djupt under markytan är infiltrationen lagd? 1,10 meter

Har anläggningen isolerats och i så fall hur? 5cm Styrofoam över dräneringen
10cm Styrofoam över avloppstank. Fiberduk över dränering

Vad har anslutits till anläggningen?

☒ Bad (dusch) ☒ Disk ☒ Tvättstuga ☒ Vattentoalett

Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas härmed:

1994-07-27
Datum

Tommy Jonsson
Underskrift

Tommy Jonsson
Namnförtydligande

Bilaga 5

Infiltrationsanläggningens sammanlagda längd skall vara minst 24 m fördelat på två armar.

Infiltrationen skall läggas parallellt med nivåkurvorna.

Infiltrationen skall läggas på minst 1,5 m:s djup. Avståndet mellan infiltrationsbäddens botten och högsta grundvattenyta skall vara minst 1 m.

Avståndet från infiltration till vattentäkt nedströms bör vara minst 100 m.

Skyddsavstånd till vattentäkt på samma nivå eller uppströms bör vara minst 40 m.